

LIETOTIE APZĪMĒJUMI:

Nosacītais Apzīmējums	Nosaukums
--------------------------	-----------

- AD-xx


Ugunsgrēka dūmu optiskais detektors
- AS-xx

Detektora bāze ar UI sirēnu, adresējamā, ar īsslēgumu izolatoru
- AP-xx

Ugunsgrēka signālpoga, adresējamā, ar īsslēgumu izolatoru
- UAS adreses/analogās cīlpas kabelis

Adreses/analogās cīlpas komponentu  
adreses apzīmējums:

UAS cīlpas komponentes tips	AD - 2 06 03	ugunsgrēka zonas Nr.
UAS cīlpas Nr.		cīlpas komponentes kārtas Nr.

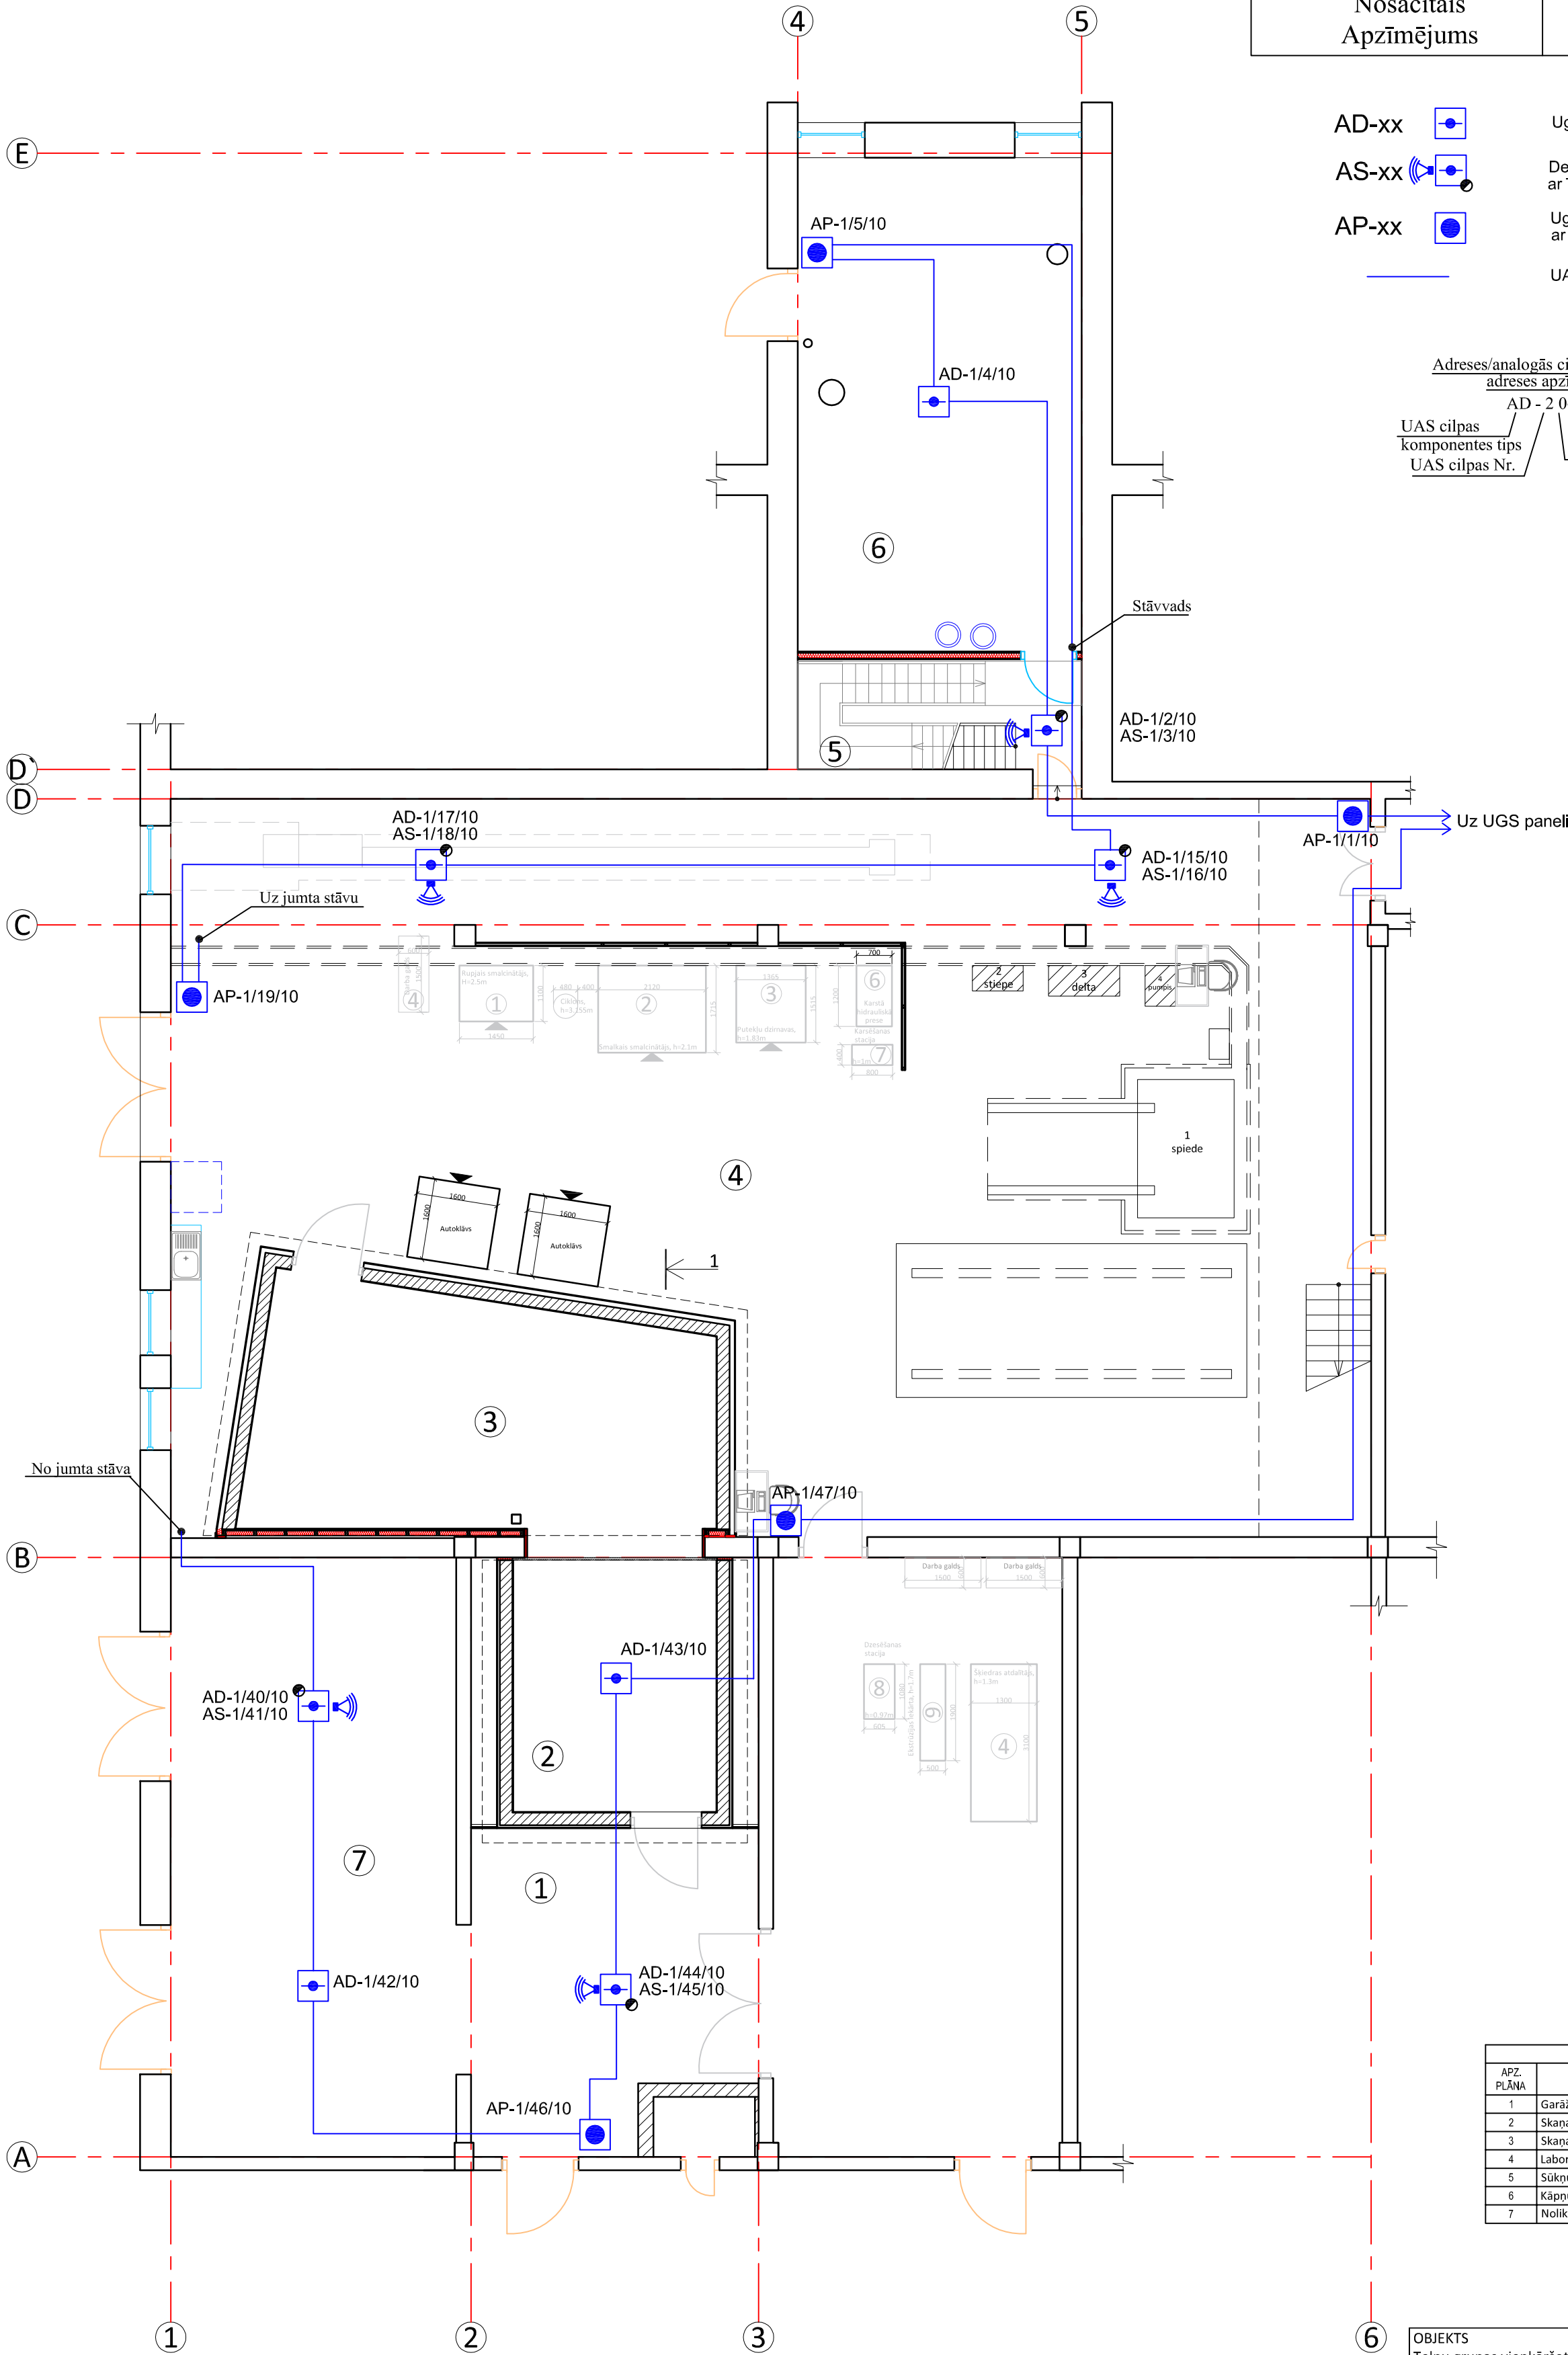

1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
APZ. PLĀNS	TELPA NOSAUKUMS	M2
1	Garāža	20 M2
2	Skaņas laboratorijas primārā telpa	32,6 M2
3	Skaņas laboratorijas sekundārā telpa	40,69 M2
4	Laboratorija	29,92 M2
5	Sūkņu telpa	45,34 M2
6	Kāpņu telpa	41,67 M2
7	Noliktavas telpa	65,52 M2

OBJEKTS Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātnu fakultātes laboratoriju korpusā Akadēmijas ielā 19, Jelgavā			
Arhīva numurs	12/03/2017	Pasūtījuma numurs	12/03/2017
PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lielā iela 2, Jelgava Reģ. Nr. 90000041898			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076			
PROJEKTĒTĀJS SIA "LAINETS" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, LV-3101, Tel. +371 63125229			
RASEJUMS Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (1. stāva plāns)		Mērogs	1:100
Proj.vad.	Iveta Lāčauniece	Stadija	BP
Proj.daļ.vad.	Kārlis Priedītis	Lapa	UAS-4
IZSTRĀDĀJA	Edgars Zandbergs	Lapas	6
		Datums	27.06.17