


Gāzesvada aksonometriskā shēma M 1:25

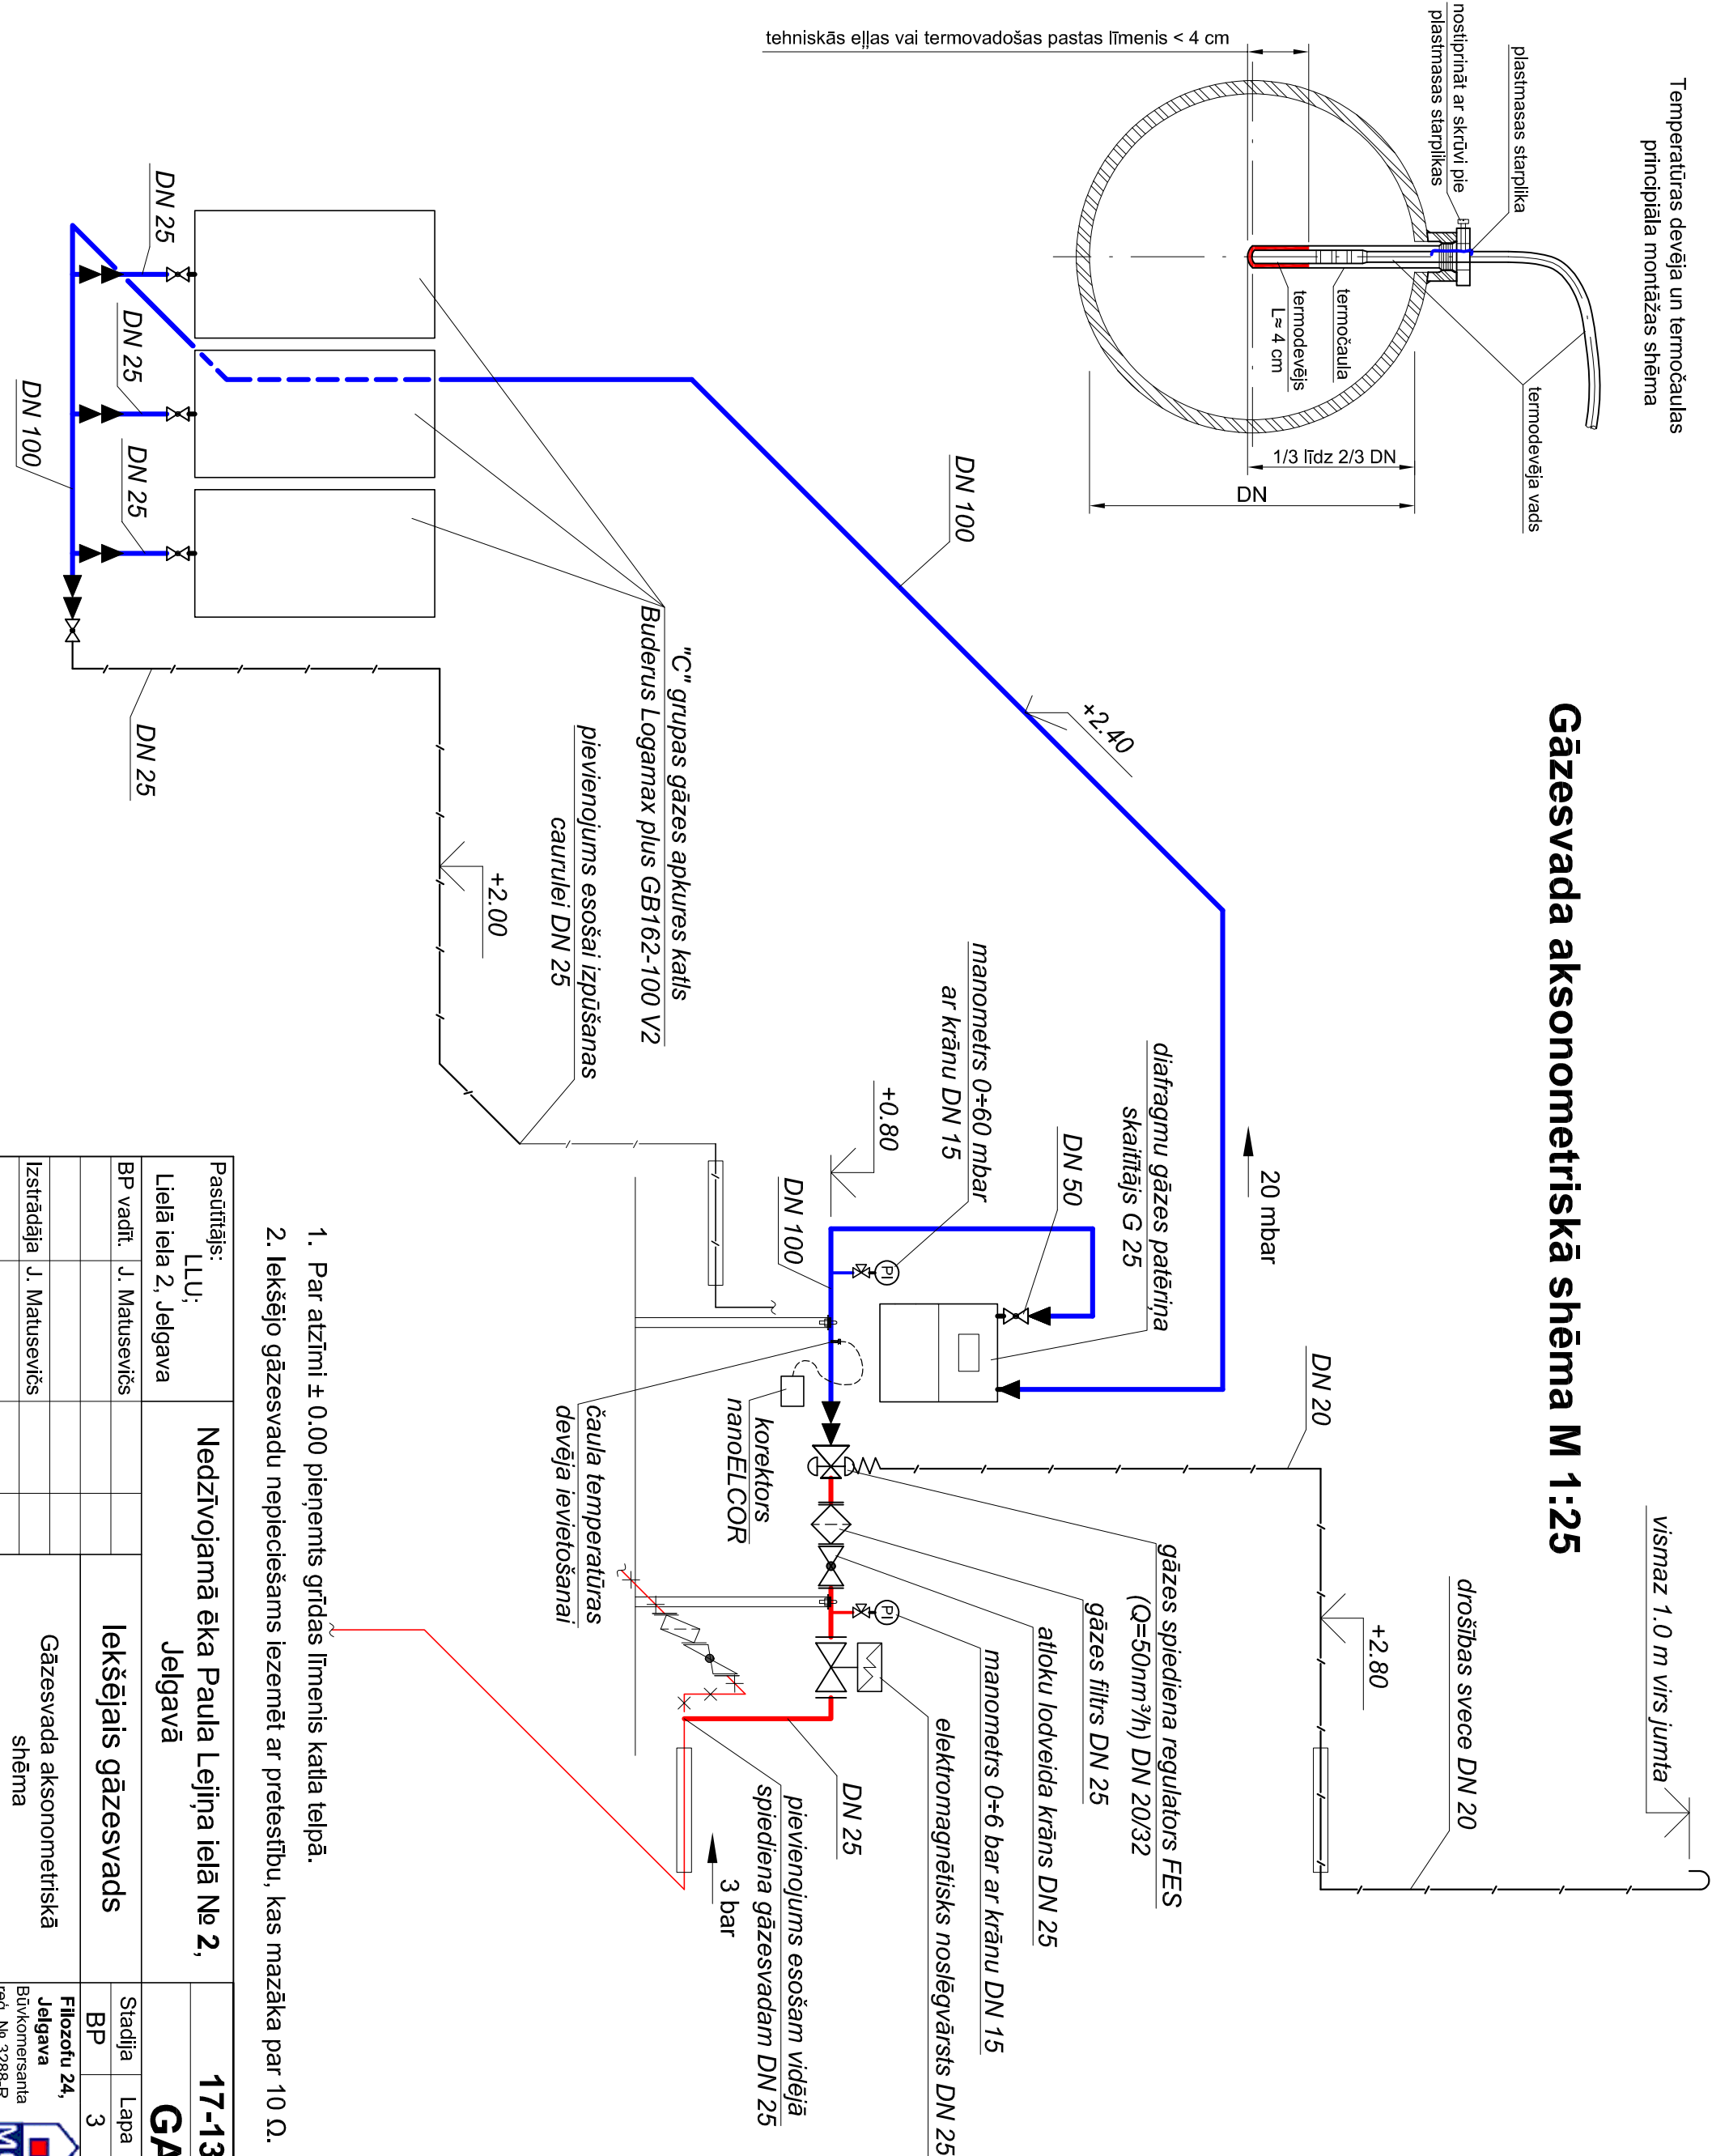

1. Par atzīmi ± 0.00 pieņemts grīdas līmenis katla telpā.
2. Iekšējo gāzesvadu nepieciešams iezīmēt ar pretestību, kas mazāka par 10 Ω.

Pasūtītājs: LLU, Jelgava		Nedzīvojamā ēka Paula Leļiņa ielā № 2, Jelgavā		17-1326	
Lielā iela 2, Jelgava				GA	
BP vadīt. J. Matusevičs				Stadija Lapa Lappas	
		Iekšējais gāzesvads		BP 3	
Izstrādāja J. Matusevičs		Gāzesvada aksonometriskā shēma		Filozofofu 24, Jelgava Būvkomersanta reģ. № 3288-R	
				JUNEKA MONTĀŽA	