



Tualetes notinumms

M 1:50

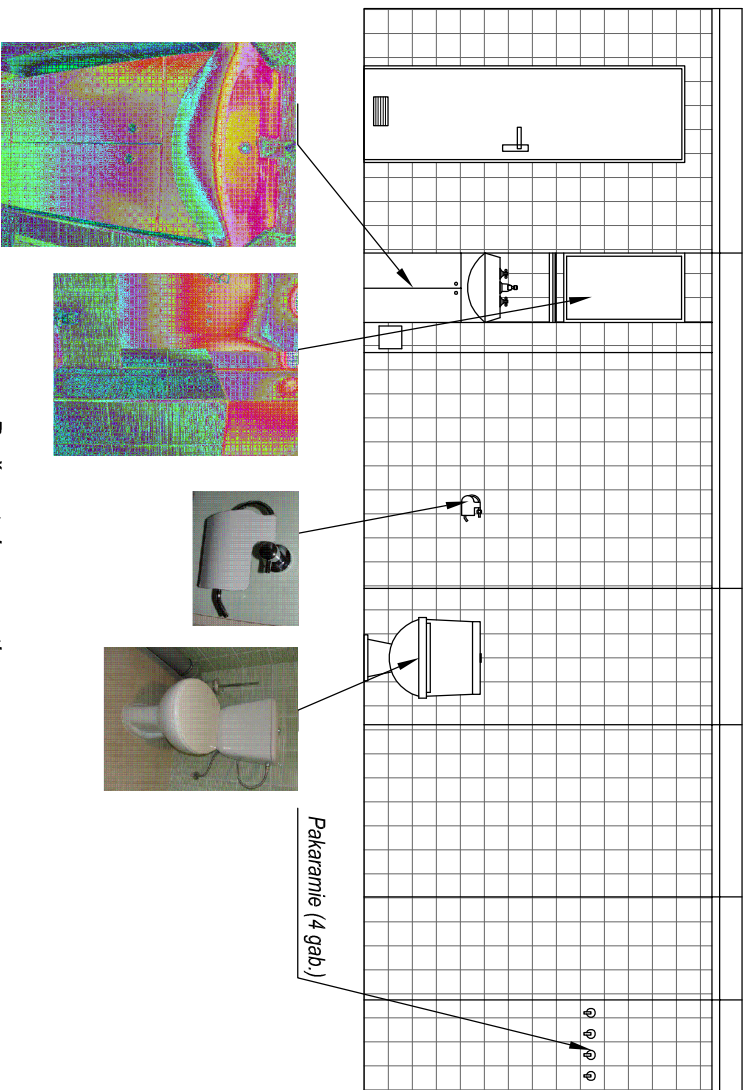


Dušas telpas notinums

M 1:50




Priekšteļpas notinums

M 1:50



Dzīvokļa plāns

M 1:50



409-3	Dušas telpa
409-4	Priekštelpa
409-5	Tualete

Piezīmes:

Sienas:

Sienas keramiskās flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PEI 3, 1. šķiras

Griḍa:

Grīdas keramiskās flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PEI 4, pretslīdes koeficients R>10, 1. šķiras

Norādījumi:

Hidroizolācijas kārtā (piem., **CL 51, CL 50, CR 166**) pamatnei tiek uzklāta ar lielu otu vai rullīti un vismaz divās kārtās

Kopā ar pirmo kārtu ir būtiski iestrādāt arī blīvējošo lenti iekšējos un ārējos stūros, kanalizācijas noteku un cauruļu tuvumā, sienas plākšņu savienojumu vietās un virs skurvēm. Kvalitatīvā blīvējošā lentā (**CL 152**) ir pietiekami noturīga un elastīga, lai novērstu saplaisāšanas risku hidroizolācijas slānī. Kārtām attiecībā vienai pret otru ir jābūt uzklātām krustveidīgi, un nozūšanās laiks starp abām kārtām ir apm. divas stundas.

Norādījumi:

1. *Vannasisita analoga*).

2. Visiem elementiem jābūt saskaņotiem ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas

3. Sienu un grīdu flīžu tonim jābūt saskaņotam ar flīzes lameli un dekoratīvo flīžu kas paredzēta kā dekoratīvais elements sienā.

				Pasīnījums:	Pastit. Nr.
				Latvijas Lauksaimniecības universitāte	29/2016
				Mūkalis:	
				"LŪO dienesta viesnīcas 1.4.5. stāva telpu vienkāršota renovācija"	Stādītāja Lapa Lapu sk.
				Kristapa Helmaņa iela 2. Jēlgava	AR-
				Istabiņas plāns, sienu nolikumi M 1:50	
				SIA "NAMEIS PLUS"	
				Jēlgava, Kc. Barona ielā 17-1. LV-3001 tālrunis+37026530 Vienotīgais Nr.: 48603024173	