


DS-I-1
 $P_u = 7,5 \text{ kW}$
 $P_a = 6,0 \text{ kW}$
 $I_a = 9 \text{ A}$

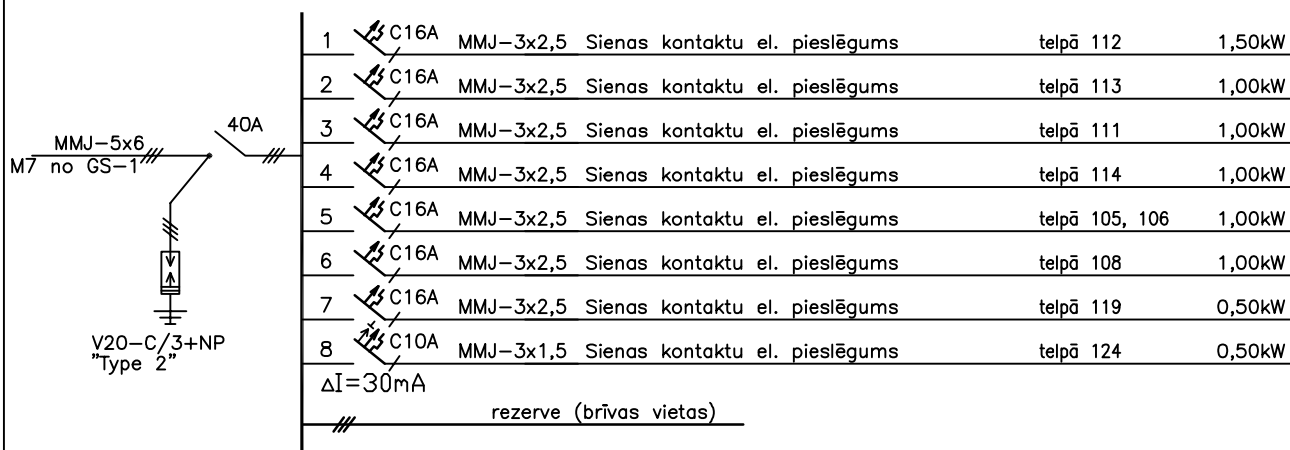

Pasūtītājs:

SIA "Tursons"

<p>SIA "A. Abeles inženieru birojs"</p> <p>Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana Rīgas iela 21-52, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 Tālr.: 26336758 e-pasts: armands.abele@inbox.lv</p>			Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22. Elektroapgāde.	Nr: 02-03-12
			Rasījums: 0,4kV aprēķina shēma. DS-I-1	Stadija: T.P.
B?vpr. da?as vad.	A. ?bele			Lapas Nr. 14
Izstr?d?ja	A.K?avi?š			Marka: EL
			26.03.2012.	M?rogs: Būvk.reģ.nr. 8697-R