


PN1 SHĒMA

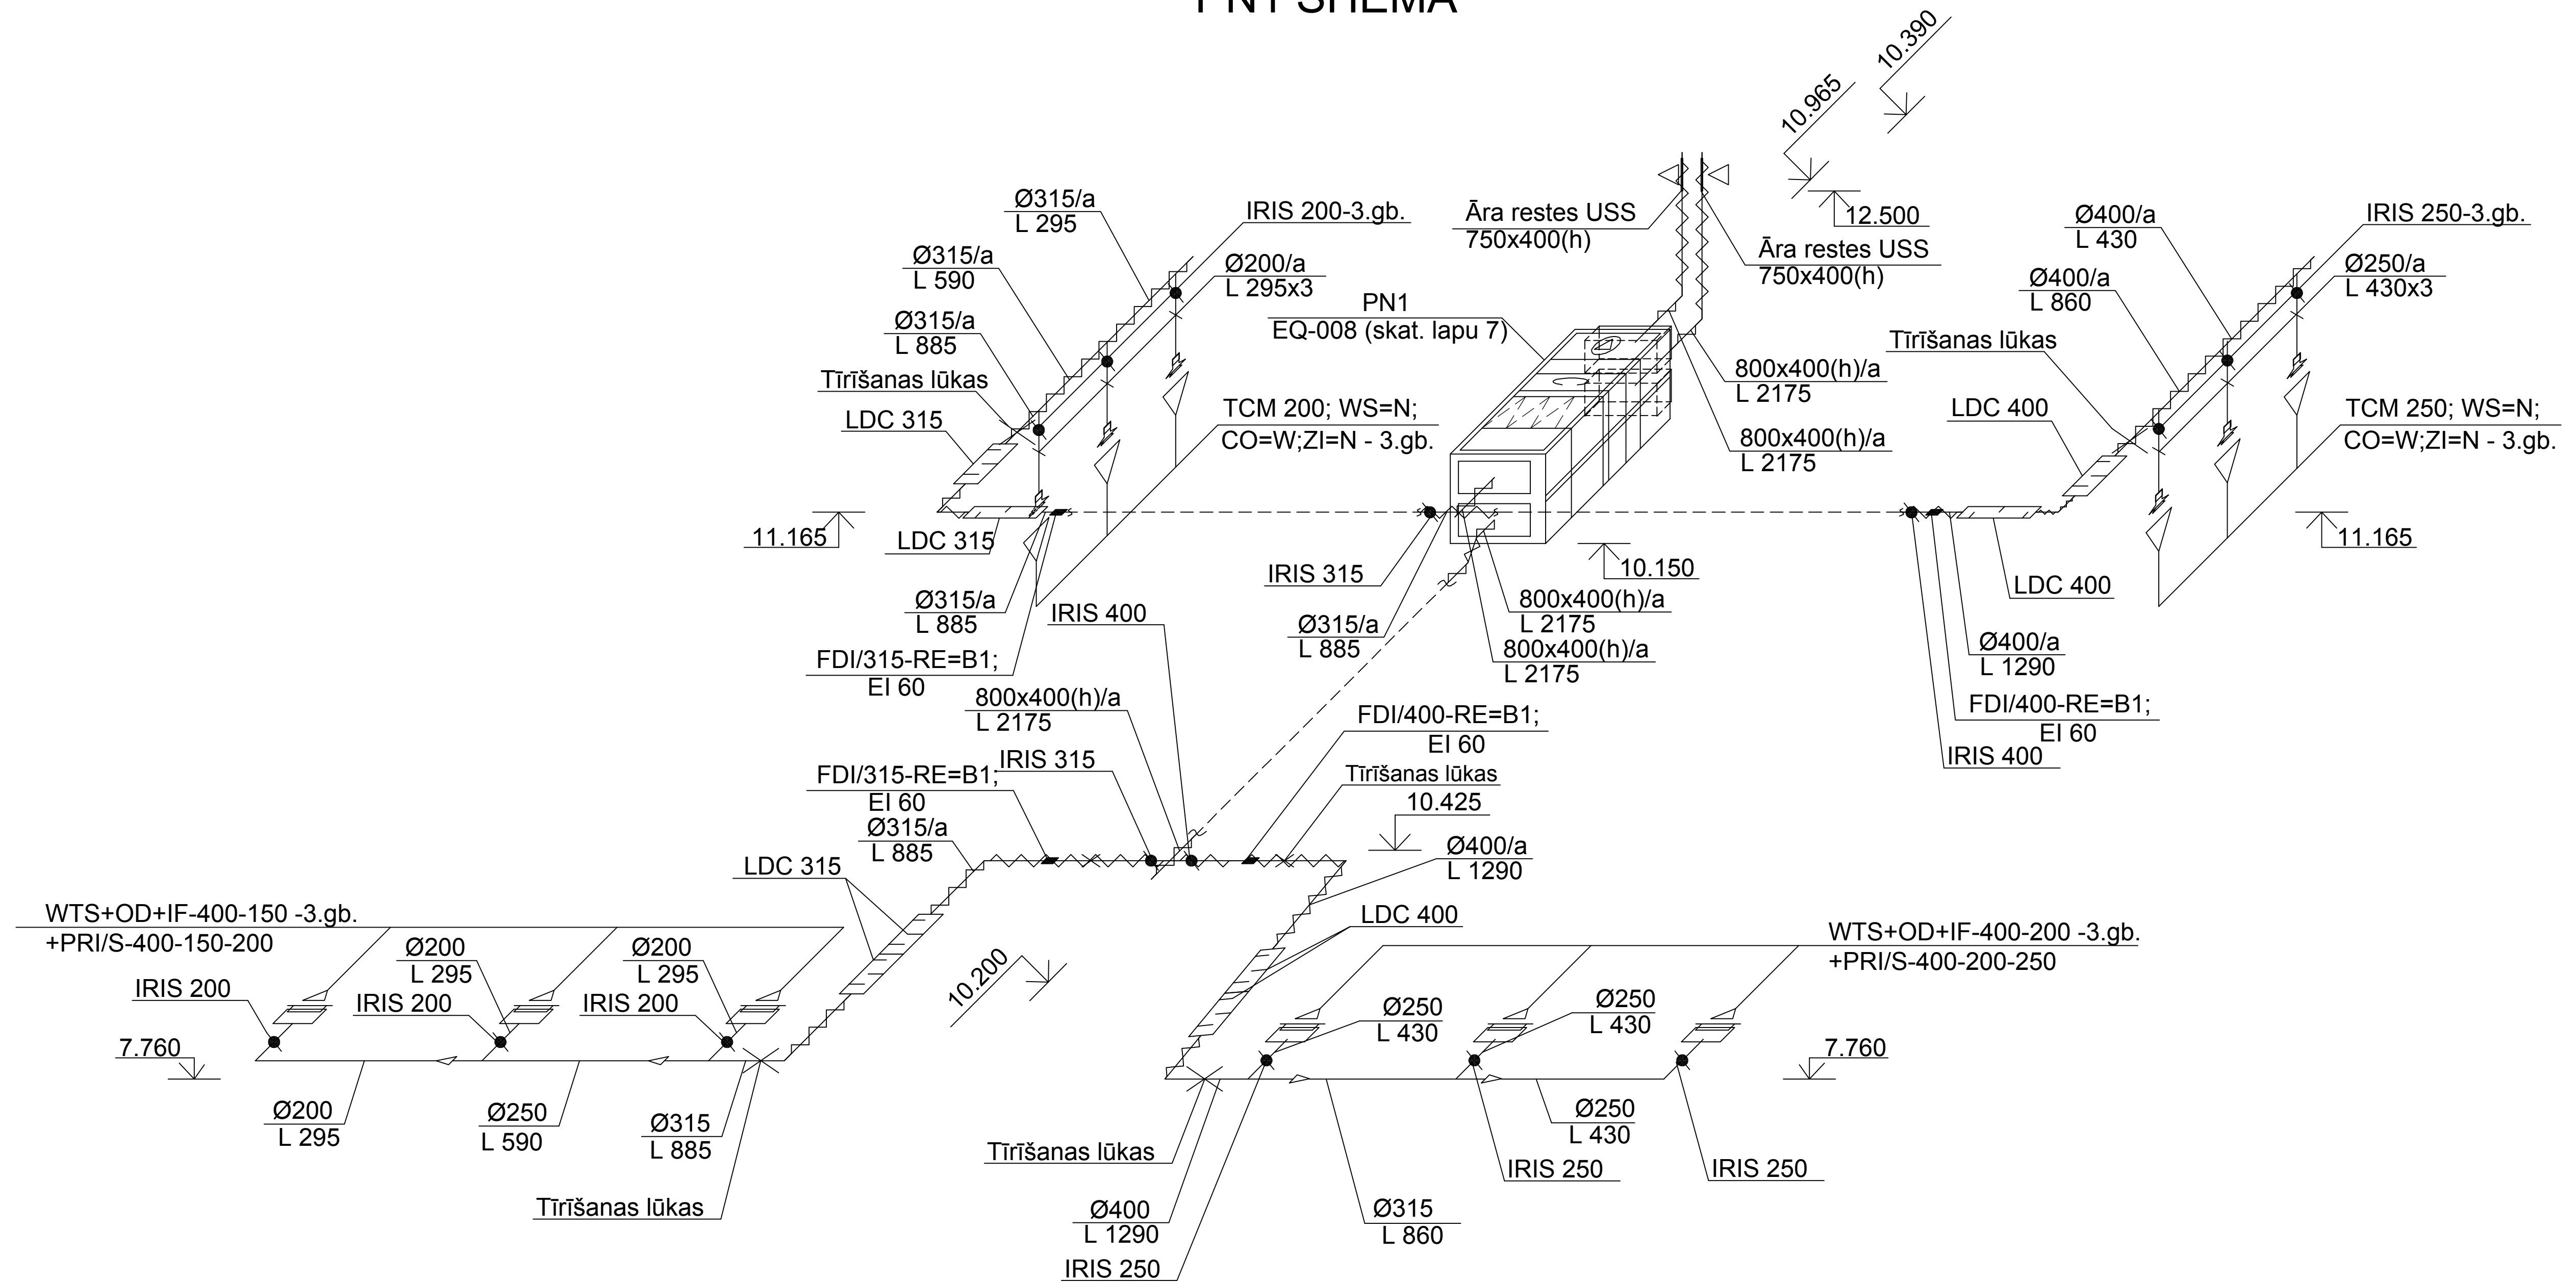

PIEZĪMES

1. Ø400/a-gaissa vada diametrs-Ø400, a-siltumizolācija PV-LAM, firma "PAROC" (izolācijas biezums $\delta=50\text{mm}$);
2. Gaisa vadu atzīmēs precizēt montāžas laikā.
3. Trokšņu samazināšanai pieplūdes un nosūces iekārtu norobežojošās konstrukcijas izolēt ar minerālvates plātnēm ($\delta=100\text{mm}$).

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdžfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
Izstrād.	N.Kotina			RASĒJUMS: PN1 SHĒMA.		
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)		LAPA	"SIA TURSONS"
TP	AVK-V	M 1:100	01-3-01		9	